
شبكة السطح والموصل الهابط بالموصل النحاسي العاري

الواجهة ومسقط السطح، مع جدول فئات الحماية

BARE STRANDED COPPER · BSCC 006–400 SOFT · BSCD 035–095 HARD

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


مسقط السطح: شبكة الالتقاط

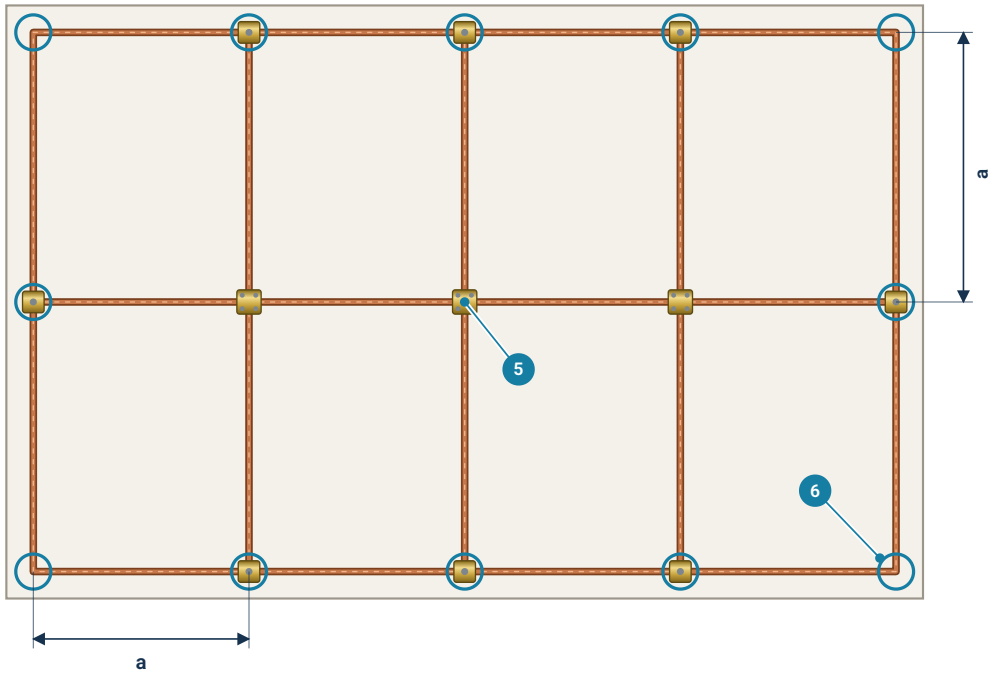

فئة الحماية	فتحة شبكة السطح (m)	المسافة بين الموصلات الهابطة (m)
I	5 × 5	10
II	10 × 10	10
III	15 × 15	15
IV	20 × 20	20

من جداول IEC 62305-3:2010؛ ويحدد التصميم المقاس النهائي.

الواجهة: الموصل الهابط حتى نقطة القياس

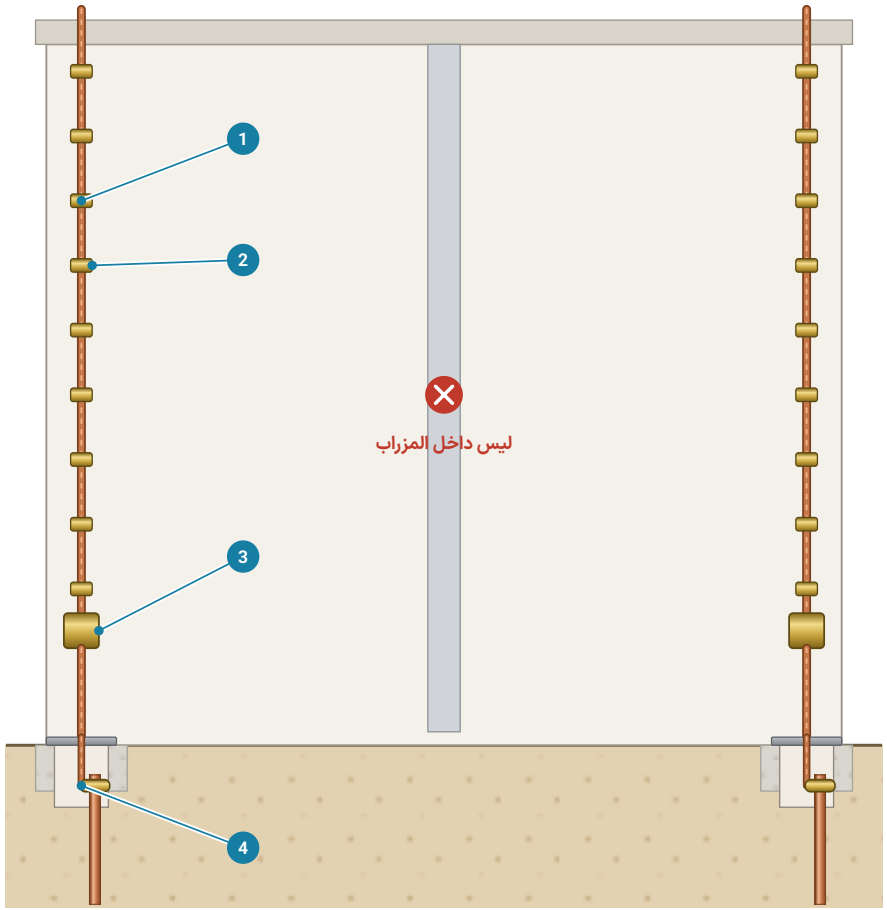

1. موصل هابط من النحاس العاري من زاوية المبنى
2. مشبك جداري من النحاس الأصفر، كل 1 م في المسار الرأسي حتى 20 م
3. وصلة اختبار من النحاس الأصفر فوق مستوى الأرض
4. حفرة التأريض والخرسانة حولها، وقضيب التأريض والموصل العاري
5. مشبك رباعي الاتجاه عند التقاطعات ومشبك ثلاثي الاتجاه عند تفرعات حافة السطح
6. الموصلات الهابطة عند الزوايا وبالمسافات الواردة في الجدول حول المبنى

المخطط توضيحي وليس بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852