
المخطط التنفيذي لصفيحة ربط حديد التسليح مع موصل

دون مقياس رسم

70 × 40 · 2 × M10 · Cu 70 mm² · 1 m

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

أ) مقطع الجدار الخرساني

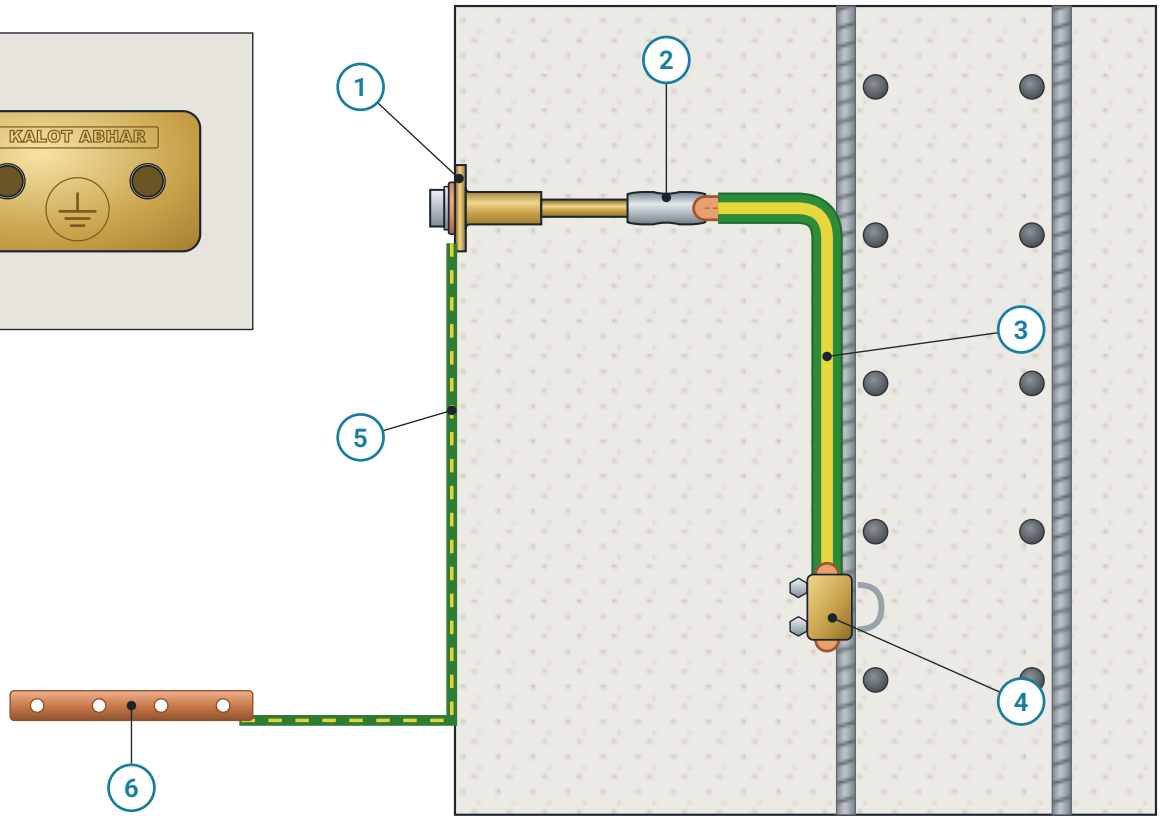

ب) منظر وجه الجدار

ملاحظات التنفيذ

1. انزع الغلاف عن الطرف الحر للموصل بطول يساوي طول المشبك.
2. ثبّت وجه الصفيحة على الوجه الداخلي لقالب الصبّ، مثلًا ببرغيين M10 من خلف القالب يغلقان اللولبات أيضًا.
3. مدّ الموصل إلى أقرب قضيب من حديد التسليح وثبّت طرفه العاري بمشبك U؛ ويجب أن يكون الغطاء الخرساني كاملًا.
4. بعد صبّ الخرسانة، فك براغي القالب وثبّت طرف الكابل ببرغي M10، وأحكم الشدّ وفق تعليمات الشركة المصنّعة.
5. قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وقضيب تجميع التأريض وسجّلها.

دليل الرموز

1 صفيحة الربط	2 جلبة المصنع
3 الموصل الأصفر والأخضر داخل الخرسانة	4 مشبك U على حديد التسليح
5 موصل التأريض مع طرف الكابل	6 قضبان تجميع التأريض

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.