طرق توصيل الموصل بقضيب التأريض المطلي بالنحاس

موصل أو شريط نحاسي بمشابك النحاس الأصفر من مجموعة كالوت، أو باللحام الحراري

ERCB + ERCC · ERTC · UBDV · EXOTHERMIC


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. موصل نحاسي بمشبك من النوع G (ERCC)




يمتد الموصل النحاسي العاري بمحاذاة قضيب التأريض تحت مسمار المشبك النحاسي الأصفر؛ وهي الوصلة الأكثر شيوعًا في حفرة التأريض.

2. شريط نحاسي بمشبك من النوع A (ERTC)

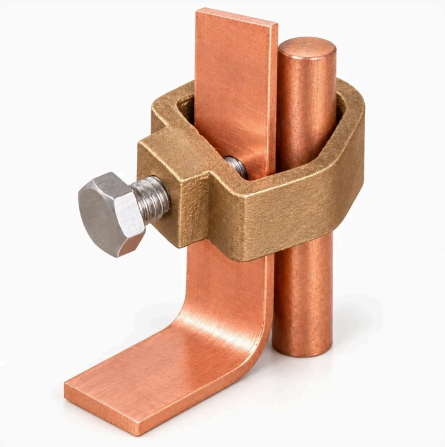


يوضع الشريط النحاسي بجانب قضيب التأريض، ويضغطه مسمار المشبك بكامل سطحه على قضيب التأريض.

3. موصل متعامد مع قضيب التأريض بمشبك U

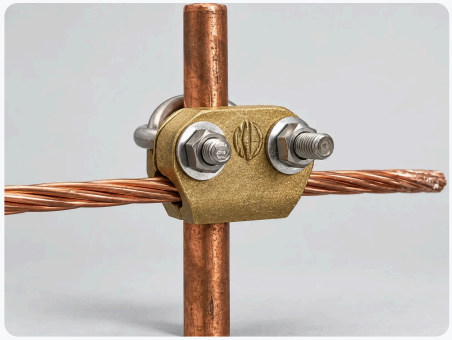

عندما يجب أن يمر الموصل بجانب قضيب التأريض أو يواصل الشبكة، يثبّته مشبك U متعامدًا مع قضيب التأريض.

4. اللحام الحراري

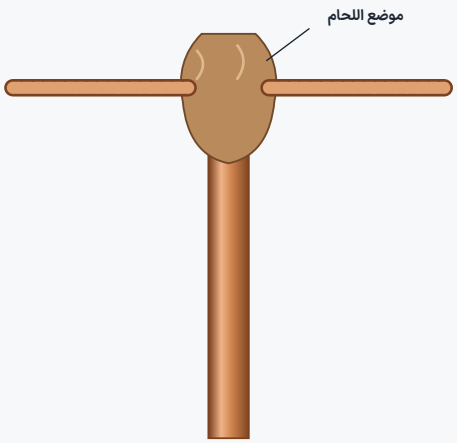

توضيحي

ترابط جزيئي بين الموصل ورأس قضيب التأريض في قالب غرافيت؛ دون مسامير ودون حاجة إلى إعادة الشد الدورية.

الصور لمنتجات مجموعة كالوت؛ واللحام الحراري توضيحي.

في التربة، تكون الموصلات من النحاس العاري.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852