
ERCC

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

المخطط التنفيذي للمشبك من النوع G

مقطع حفرة الفحص، بدون مقياس رسم

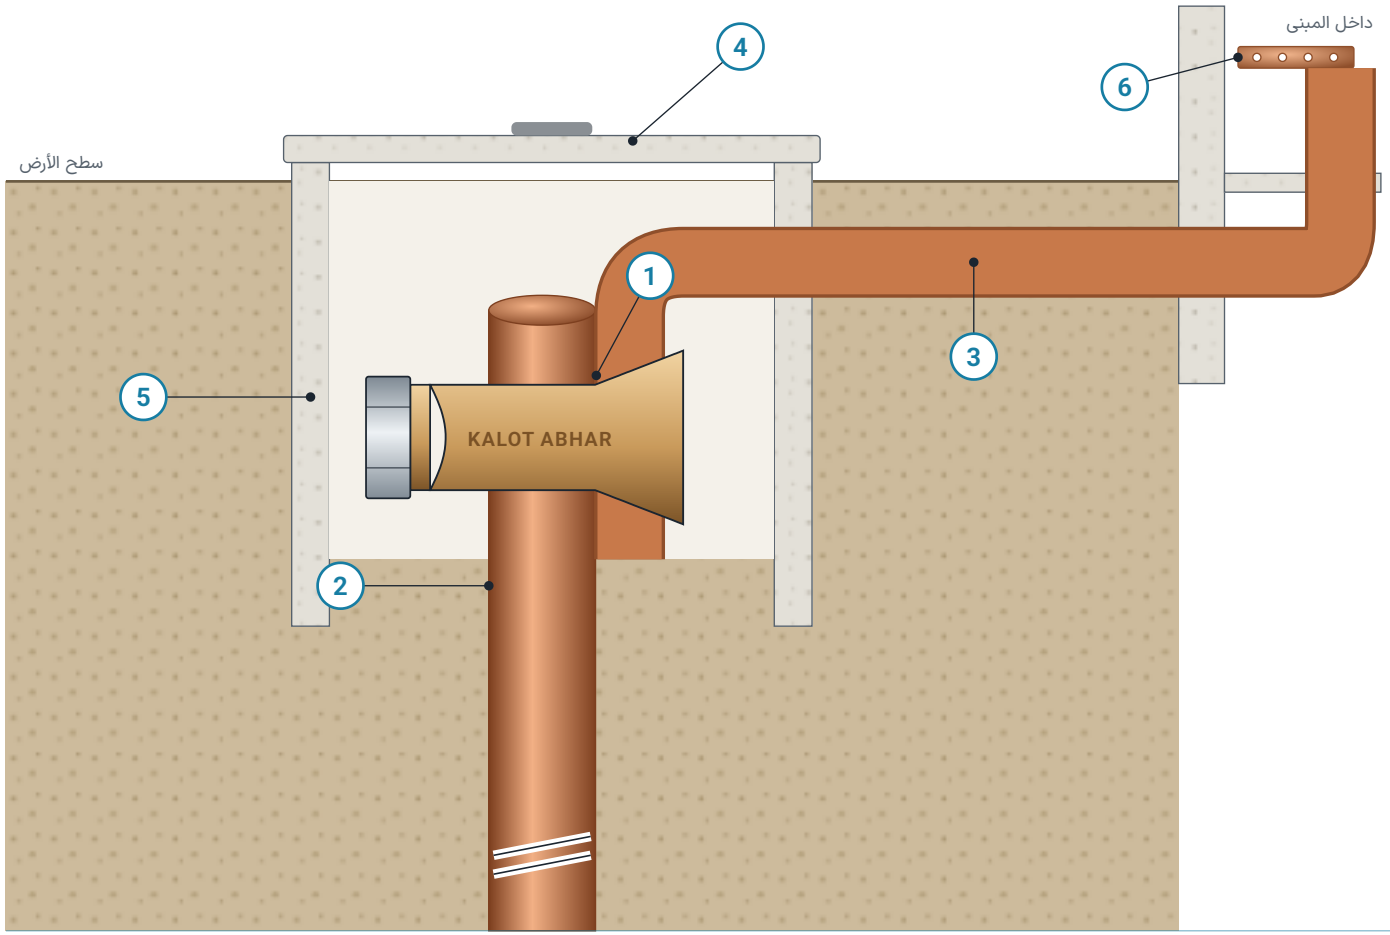

ملاحظات التنفيذ

1. يُركَّب المشبك من النوع G على رأس قضيب التأريض داخل حفرة الفحص، ليبقى ظاهرًا ويمكن فتحه لقياس مقاومة التأريض.
2. يستقر الموصل بجانب قضيب التأريض في طرف المشبك الذي على شكل V، ويضغط البرغي القضيب نحو الموصل.
3. قبل الشدّ، نظّف رأس قضيب التأريض والموصل بفرشاة سلكية؛ ولا تكشط طبقة النحاس عن القضيب.
4. يُشدّ البرغي وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ ويُرفع غطاء الحفرة للفحص.
5. للوصلات المدفونة في التربة، نوصي باللحام الحراري.

دليل الرموز

1. المشبك من النوع G من كالوت
2. قضيب التأريض
3. موصل التأريض (الموصل الأرضي)
4. غطاء حفرة الفحص
5. جدار الحفرة الخرساني
6. قضيب التأريض الرئيسي للمبنى

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.