
ERCC

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

خطوات تركيب المشبك من النوع G


المساقط ليست بمقياس رسم

1. التنظيف

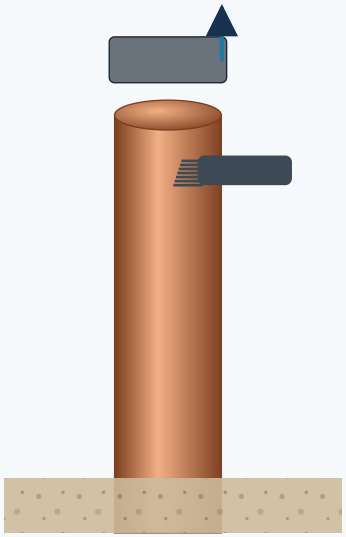


انزع رأس الدق ونظّف رأس قضيب التأريض والموصل بفرشاة سلكية.

2. تثبيت المشبك في موضعه

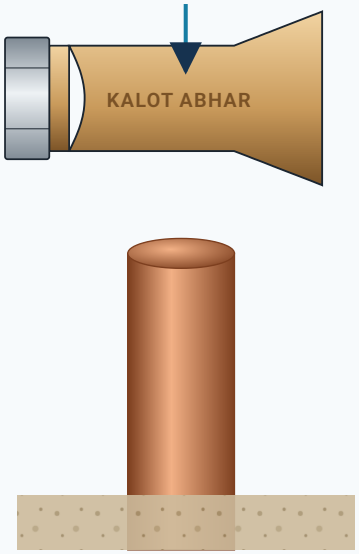


افتح البرغي وركّب المشبك على قضيب التأريض من رأسه؛ بحيث يكون القضيب في جهة البرغي.

3. تمرير الموصل

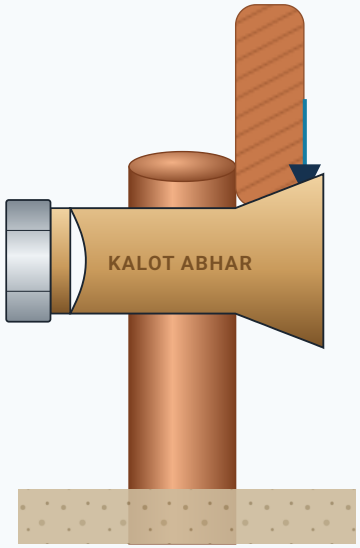


مرّر الموصل عبر فتحة المشبك بجانب قضيب التأريض حتى يستقر في الطرف الذي على شكل V.

4. الشدّ

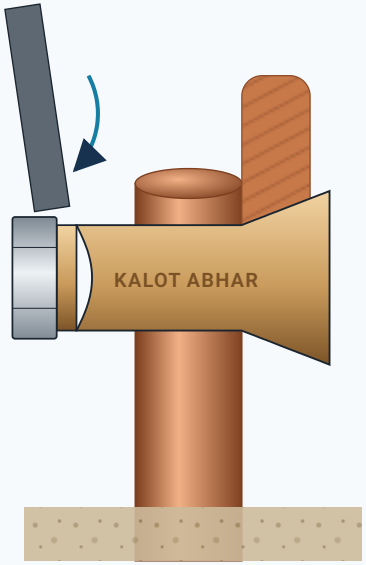

شُدّ البرغي وفق تعليمات الشركة المصنّعة حتى ينضغط الموصل بين قضيب التأريض والجسم.

5. الفحص

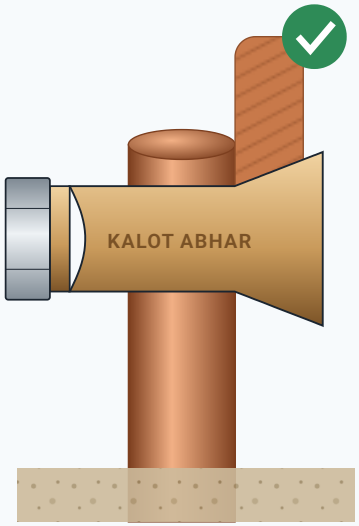

يجب ألا يتحرك المشبك على قضيب التأريض؛ وتبقى الوصلة في متناول اليد داخل الحفرة.

المناظر مرسومة من جانب قضيب التأريض؛ إذ يحيط جسم المشبك أفقيًا بالقضيب والموصل، ويستقر البرغي على القضيب عبر بروز الجسم.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.