أوضاع توصيل الموصل بقضيب التأريض المجلفن


مشبك U للسلك المستدير والشريط، ومشبك الشريط للقطر 16، وموصلان على قضيب تأريض واحد

GALVANIZED STEEL EARTH ROD · GVER · HOT-DIP 50–70 µm · Ø16 · Ø20

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 سلك مستدير مجلفن بمشبك U


مشبك U مجلفن؛ للقطرين 16 و20

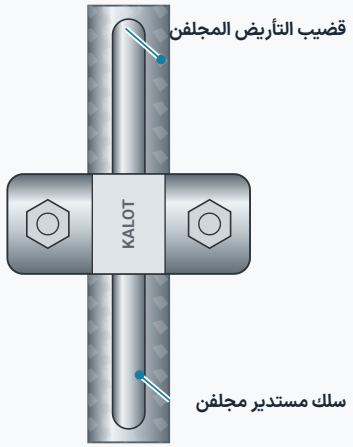

يستقر السلك الفولاذي المستدير المجلفن في مجرى اللوح الأمامي موازيًا لقضيب التأريض، وتضغطه صامولتا مشبك U على القضيب.

2 شريط مجلفن بمشبك U


مشبك U مجلفن؛ لشريط حتى 30 مليمترًا

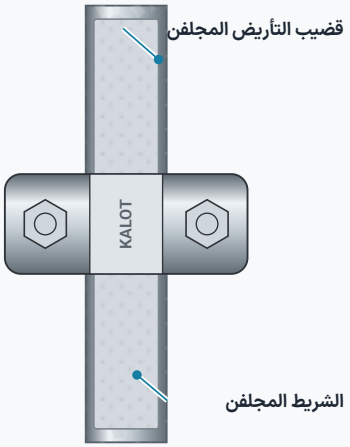

يوضع الشريط الفولاذي المجلفن تحت اللوح الأمامي موازيًا لقضيب التأريض، ويضغطه مشبك U على رأس القضيب.

3 شريط مجلفن بمشبك الشريط


مشبك الشريط إلى قضيب التأريض؛ للقطر 16 فقط

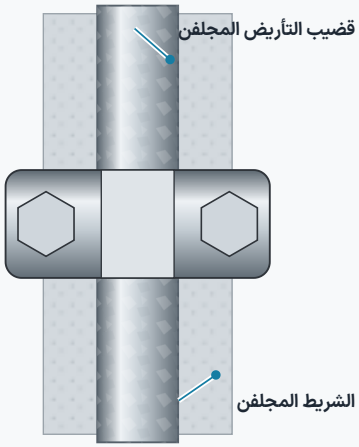

يستقر قضيب التأريض تحت تجويف اللوح العلوي والشريط بين اللوحين المسطحين، ويضغط برغيا المشبك الاثنين معًا.

4 موصلان على قضيب تأريض واحد

مشبك U لكل موصل

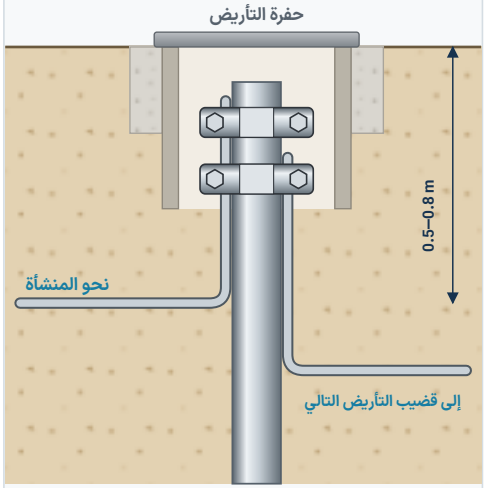

لموصل المنشأة وموصل الربط إلى قضيب التأريض التالي، يُركَّب مشبكا U على رأس القضيب داخل الحفرة.

ربط المعادن في التربة مع قضيب التأريض المجلفن (جدول التوافق في المبحث 13 من اللوائح الوطنية للبناء)

مناسب: قطب من الفولاذ المجلفن مع الفولاذ المجلفن

غير مناسب: قطب من الفولاذ المجلفن مع النحاس أو النحاس المقصدر أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ داخل الخرسانة ذي المساحة الأكبر. كما لا نستخدم معه موصلات نحاسية أو مشابك من النحاس الأصفر.

الأشكال توضيحية وبدون مقياس رسم؛ اختر مقاس المشبك حسب قطر قضيب التأريض ومقاس الموصل.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852