TRCG 3016

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

المخطط التنفيذي للمشبك المجلفن لتوصيل الشريط بقضيب التأريض والسلك المستدير

دون مقياس رسم

ملاحظات التنفيذ


1. قبل صب الخرسانة، يوصل الشريط المجلفن لحلقة الأساس بهذا المشبك بالسلك المجلفن أو بحديد التسليح.
2. جميع الموصلات والمشابك من الفولاذ المجلفن؛ لا تستخدموا هذا المشبك مع موصلات نحاسية.
3. يجب أن تحيط بالمشبك والموصلات خرسانة لا تقل عن 5 سم؛ والتقطوا صورًا للوصلات قبل صب الخرسانة.
4. يجب ألا يخرج الموصل المجلفن من الخرسانة إلى التربة مباشرة؛ فالموصل الخارج من الخرسانة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويصل إلى قضيب الربط الرئيسي.
5. تُشد الصواميل بالتناوب ووفق تعليمات الشركة المصنّعة.

دليل الرموز


1. المشبك: توصيل الشريط بالسلك
2. المشبك: توصيل الشريط بحديد التسليح
3. المشبك: التوصيل بالموصل الخارج
4. سلك مجلفن (موصل مستدير)

الشريط العريض: الشريط المجلفن للحلقة؛ الخطوط الباهتة: حديد التسليح


أ) قطب تأريض الأساسات، مسقط علوي

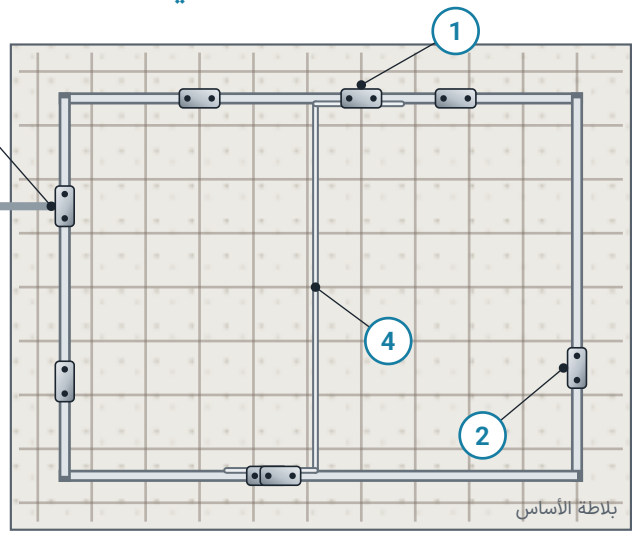

ب) مقطع البلاطة؛ الغطاء الخرساني حول الوصلة

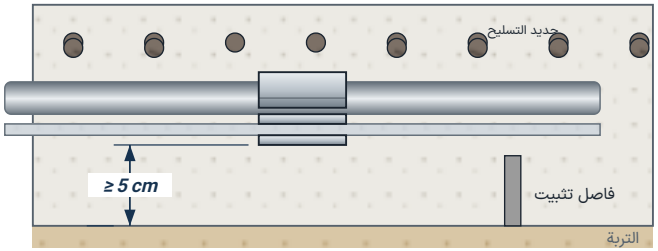

ج) تفصيل توصيل الشريط بالسلك

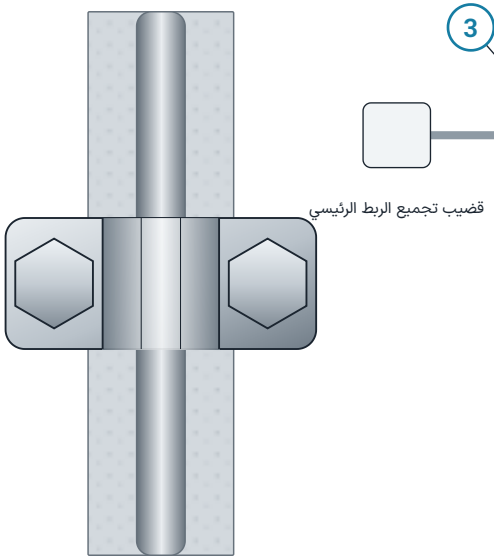

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.