RRCG 1016

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


المخطط التنفيذي لمشبك توصيل السلك المستدير المجلفن بحديد التسليح

دون مقياس رسم


ملاحظات التنفيذ

1. يُمد السلك المجلفن لحلقة الأساس على استقامة قضبان حديد التسليح ويوصل بها بهذا المشبك قبل صب الخرسانة؛ وكل وصلة تبقى في الخرسانة تُنفّذ بمشبكين على قضيبي تسليح منفصلين.
2. جميع الموصلات والمشابك من الفولاذ؛ لا تستخدموا هذا المشبك مع موصلات نحاسية.
3. يجب أن تحيط بالمشبك والموصلات خرسانة لا تقل عن 5 سم؛ والتقطوا صورًا للوصلات قبل صب الخرسانة.
4. يجب ألا يخرج الموصل المجلفن من الخرسانة إلى التربة مباشرة؛ ويصل التفرع إلى قضيب الربط الرئيسي على سطح العمود أو الجدار أو داخل المبنى.
5. تُشد الصواميل بالتناوب ووفق تعليمات الشركة المصنّعة.


أ) قطب تأريض الأساسات، مسقط علوي

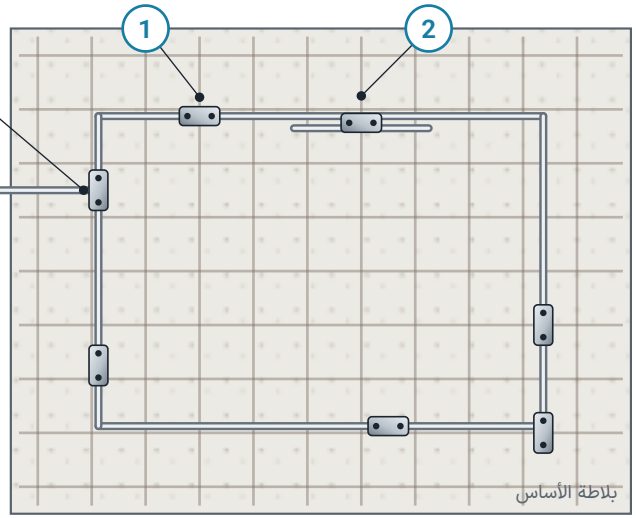

ب) مقطع البلاطة؛ الغطاء الخرساني حول الوصلة

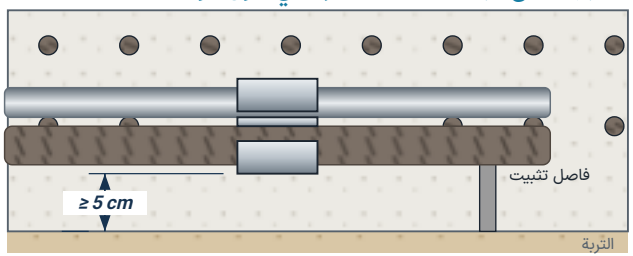

ج) تفصيل توصيل السلك بحديد التسليح

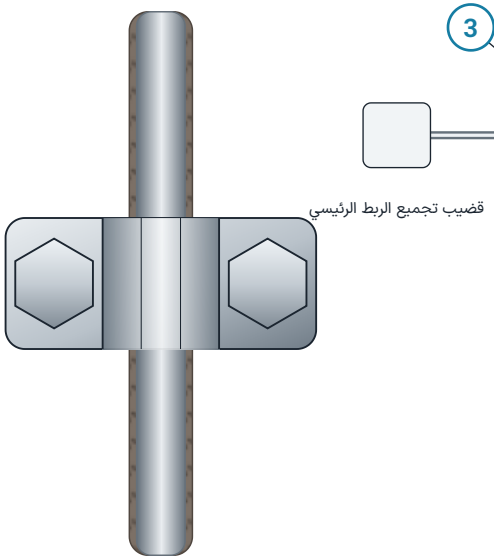

السلك فوق حديد التسليح، وكلاهما بين المسمارين

دليل الرموز

1. المشبك: توصيل السلك بحديد التسليح
2. المشبك: وصلة سلكين
3. المشبك: تفرع إلى قضيب الربط

الخط الفاتح: السلك المجلفن للحلقة؛ الخطوط الباهتة: حديد التسليح

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852