
أوضاع توصيل كابل التأريض الأخضر والأصفر

أطراف الكابلات وقضبان تجميع التأريض والمشابك المعزولة وقطع الربط من كالوت

GREEN-YELLOW PVC INSULATED COPPER · GYCC 006–300


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 الكابل إلى قضيب تجميع التأريض

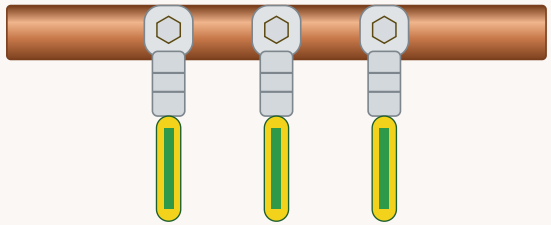


طرف كابل نحاسي مكبوس مثبت بمسمار على قضيب تجميع التأريض أو قضيب التأريض الرئيسي؛ كل موصل في ثقبه الخاص.

2 الكابل إلى قضيب تجميع الحفرة

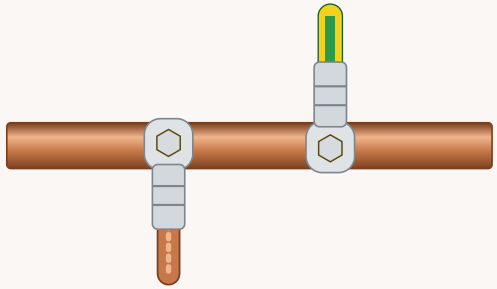


الموصل العاري من قضيب التأريض والكابل الأخضر والأصفر الصاعد، كلاهما بطرف كابل على قضيب تجميع الحفرة.

3 الكابل على الجدار

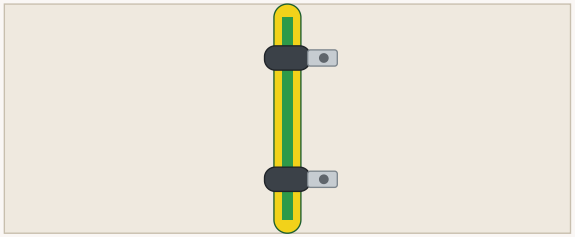


مشبك معزول بفتحة واحدة ICG لكابل 35 إلى 95؛ ولا يُقطع عازل الكابل.

4 المنشآت المعدنية والأبراج

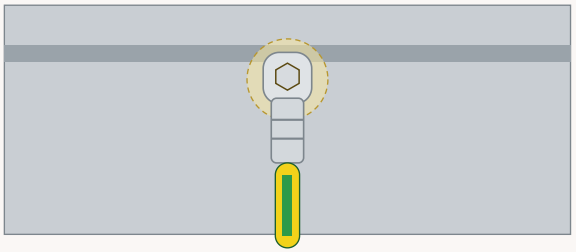


طرف كابل مقصدر أو مشابك TECD وTECS وPTEC على الطرف العاري للكابل؛ وعلى المنشآت المجلفنة في الهواء وفوق الأرض فقط، مع طلاء مانع للتآكل ودون أن يكون النحاس أعلى من الجزء المجلفن.

5 الخزانات والمنشآت الفولاذية

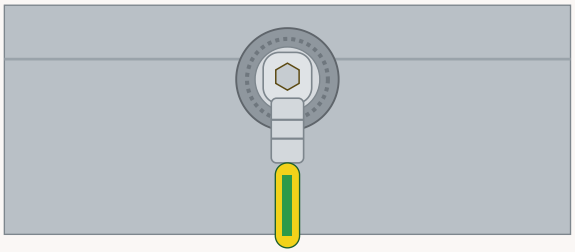

طرف كابل مقصدر على مسمار أسطوانة الربط الفولاذية الملحومة بالمنشأة.

6 نقطة توصيل الأساس

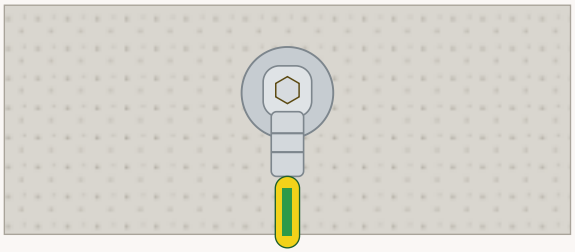

طرف كابل على صفيحة ربط حديد التسليح أو نقطة الربط، في الجدار أو العمود.

إرشادات توصيل الكابل الأخضر والأصفر

- ✅ طرف كابل نحاسي مكبوس بمقاس الكابل نفسه
- ❌ الكابل الأخضر والأصفر كطور أو محايد
- ✅ كل موصل في ثقبه ومسماره الخاص
- ❌ الكابل الأخضر والأصفر في التربة أو تحت قضيب تجميع الحفرة

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852