نقطة ربط من الفولاذ المقاوم للصدأ (صفيحة ربط حديد التسليح)

Ø80 × 2.5 · L 232.5 · M10 × 1.25



تُنشئ نقطة الربط من الفولاذ المقاوم للصدأ من مجموعة كالوت نقطة توصيل تأريض ثابتة على سطح المنشأة الخرسانية متصلة بحديد التسليح داخل الخرسانة. تبقى صفيحتها الدائرية مستوية مع الخرسانة، ويُثبَّت موصل التأريض أو الربط بطرف كابل على مسمارها M10؛ وفي داخل الخرسانة يُثبَّت موصل أخضر وأصفر، موصول باللحام الحراري بطرف الساق خلف الصفيحة، بحديد التسليح بمشبك U مجلفن.

- نقطة توصيل تأريض ثابتة على وجه الخرسانة
- من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل
- فتحة ملولبة M10 لطرف الكابل
- ساق بقطر 10 مم للتوصيل بحديد التسليح

المواصفات الفنية


النوع	نقطة تأريض ثابتة (نقطة ربط) للمنشآت الخرسانية
المادة	الفولاذ المقاوم للصدأ: الصفيحة والجلبة الملولبة والساق
الصفيحة	دائرية، Ø80 × 2.5 مم، عليها رمز التأريض واسم كالوت
ثقوب التركيب	3 × Ø4.5 مم لتثبيت الصفيحة على القالب بالمسامير
التوصيل الخارجي	فتحة ملولبة M10 × 1.25 في منتصف الصفيحة، لمسمار طرف الكابل
الساق	195 × Ø10 مم، تُربط باللولبة في الجلبة خلف الصفيحة
الطول الكلي	232.5 mm
الوزن	نحو 262 غرامًا
التوصيل بحديد التسليح	يوصَل موصل أخضر وأصفر برأس الساق باللحام الحراري، ويُثبَّت طرفه الآخر على حديد التسليح بمشبك U مجلفن
موقع التركيب	سطح الأعمدة والجدران والأساسات والعوارض الخرسانية

الأبعاد


الصفيحة D × t (مم)	الطول الكلي L (mm)	الساق d (مم)	قلاووظ التوصيل	فتحة التثبيت	الوزن (g)
80 × 2.5	232.5	10	M10 × 1.25	3 × Ø4.5	262

الأبعاد بالمليمتر والوزن بالغرام، ويبلغ عمق قلاووظ التوصيل الخارجي نحو 20 مم. ومنتجاتنا في تطوير مستمر وقد تُحدَّث أبعاد بعضها، لذا يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

المخطط البُعدي

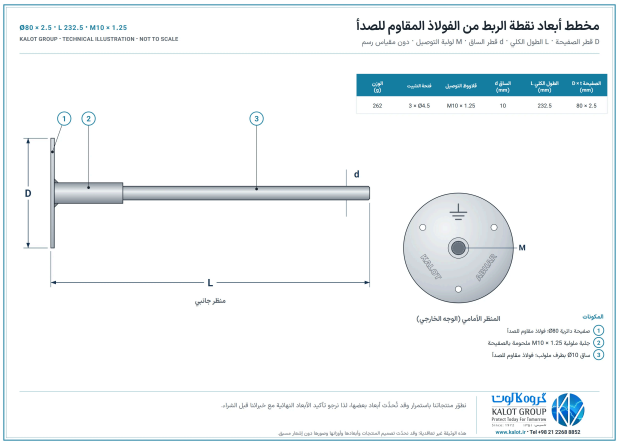

أوضاع التوصيل

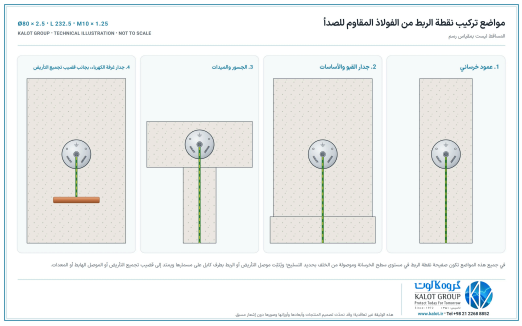

التركيب

1. اربطوا الساق باللولبة حتى نهايتها داخل الجلبة خلف الصفيحة. 2. ثبّتوا الصفيحة بثلاثة مسامير عبر فتحات الحافة على الوجه الداخلي للقالب، وأغلقوا الفتحة الملولبة بغطاء أو شريط كي لا يدخلها الملاط الخرساني. 3. صِلوا موصلًا نحاسيًا بغلاف أخضر وأصفر بطرف الساق باللحام الحراري، وثبّتوا طرفه الآخر بأقرب قضيب من حديد التسليح بمشبك U مجلفن؛ ويجب أن يكون الغطاء الخرساني فوق الساق واللحام والمشبك كاملًا. 4. بعد صب الخرسانة وفك القالب، انزعوا غطاء الفتحة الملولبة؛ فتبقى الصفيحة مستوية مع سطح الخرسانة. 5. ثبّتوا طرف كابل موصل التأريض أو الربط على الصفيحة بمسمار M10 × 1.25 وحلقة، وأحكموا شد المسمار وفق تعليمات الصانع. 6. قيسوا الاستمرارية الكهربائية بين نقطة الربط وحديد التسليح أو قضيب تجميع التأريض، وسجّلوا النتيجة.

الاختيار والاستفسار

لطلب سعر نقطة الربط، أرسلوا إلى مختصينا عدد نقاط التوصيل ونوع المنشأة (عمود، جدار، أساس) وقطر حديد التسليح عند نقطة التوصيل، ليرشّحوا لكم أيضًا مشبك حديد التسليح المناسب.