
المخطط التنفيذي لنقطة الربط من الفولاذ المقاوم للصدأ

دون مقياس رسم

Ø80 × 2.5 · L 232.5 · M10 × 1.25

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

أ) مقطع الجدار الخرساني

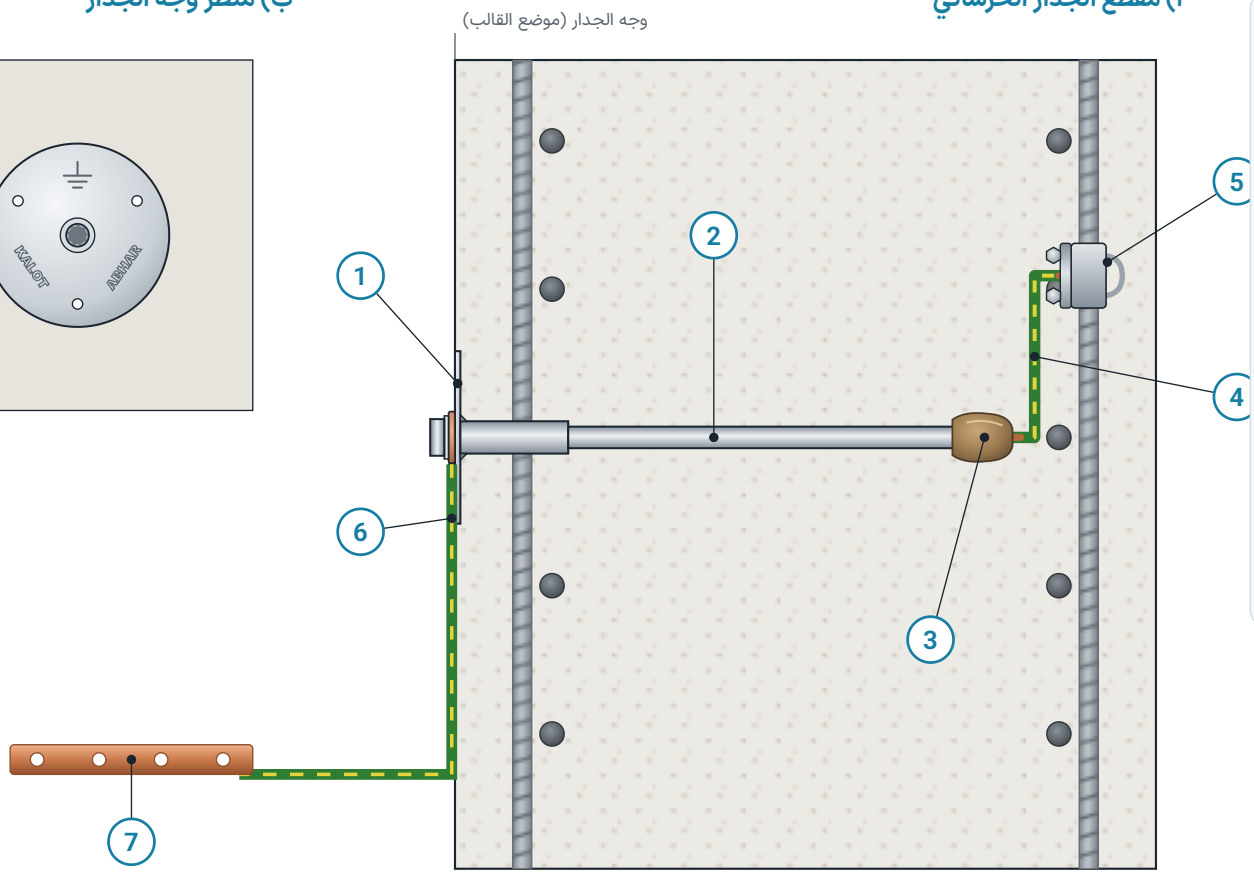

ب) منظر وجه الجدار

ملاحظات التنفيذ

1. ثبّت القضيب لولبيًا في الجلبة، وثبّت الصفيحة بثلاثة مسامير على الوجه الداخلي للقالب، ثم أغلق الفتحة الملولبة.
2. صِل الموصل الأخضر والأصفر بطرف القضيب باللحام الحراري، وثبّت طرفه الآخر بأقرب حديد تسليح بمشبك U مجلفن، مع تغطية الوصلات بالخرسانة تغطيةً كاملة.
3. بعد فك القالب تبقى الصفيحة مستوية مع سطح الخرسانة وتصبح نقطة التوصيل جاهزة.
4. ثبّت طرف كابل الموصل ببرغي M10 × 1.25 واربطه وفق تعليمات الشركة المصنّعة.
5. قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وقضيب تجميع التأريض وسجّلها.

دليل الرموز

1 نقطة الربط	2 القضيب داخل الخرسانة
3 لحام حراري عند طرف القضيب	4 موصل أخضر وأصفر
5 مشبك U مجلفن على حديد التسليح	6 موصل التأريض مع طرف الكابل
7 قضبان تجميع التأريض	

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.