المخطط التنفيذي للمشبك من قطعة واحدة لتوصيل الموصل بالمنشآت

دون مقياس رسم


TECS 1670 · TECS 9518

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


ملاحظات التنفيذ

1. يوصل المشبك ذو القطعة الواحدة موصلَ التأريض أو الموصل الهابط بعمود أو صفيحة أو زاوية فولاذية بمسمار واحد؛ وتكون الوصلة في متناول اليد وفوق سطح الأرض.
2. يُضغط الموصل مباشرة على سطح المنشأ؛ نظّف هذا السطح حتى يظهر المعدن.
3. على المنشآت المجلفنة لا تكشط طبقة الزنك؛ وبعد الربط غطِّ محيط الوصلة بالطلاء أو بمركّب مانع للرطوبة.
4. تُحكَم الصامولة وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ ويُستخدم اللحام الحراري للوصلات المدفونة في التربة.

أ) ربط عمود فولاذي بنظام التأريض

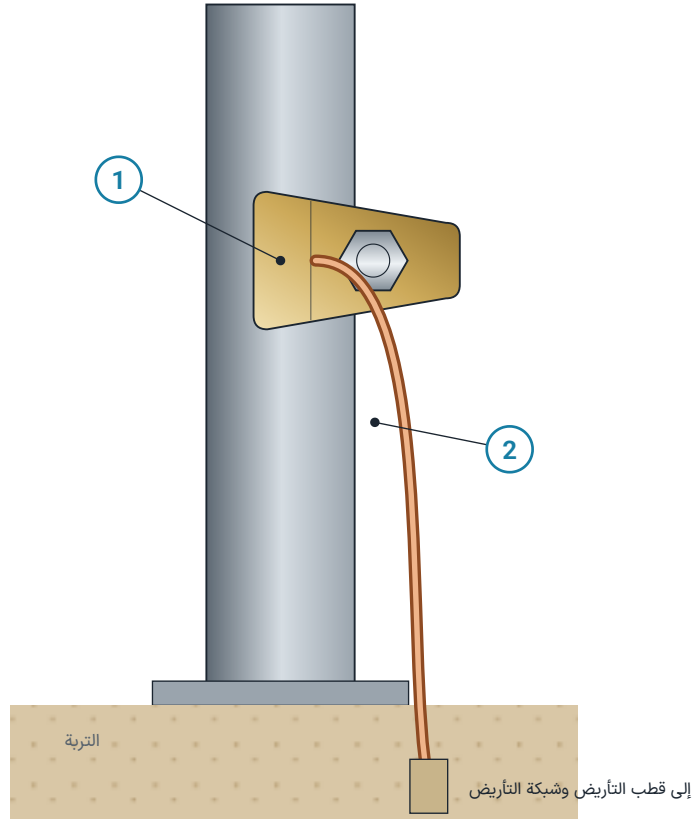

ب) تفصيل الوصلة (مقطع)

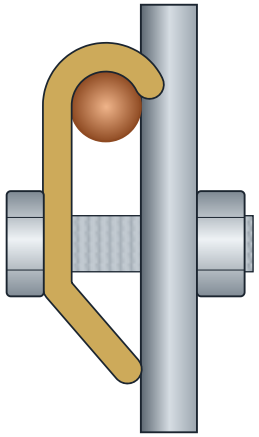

دليل الرموز

1. المشبك على عمود فولاذي
2. موصل تأريض نحاسي باتجاه شبكة التأريض

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852