
UBTV 1416

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


المخطط التنفيذي لمشبك U من ثلاث قطع لتوصيل موصلين بقضيب التأريض وحديد التسليح

دون مقياس رسم

أ) موصلان على قضيب التأريض داخل حفرة الفحص

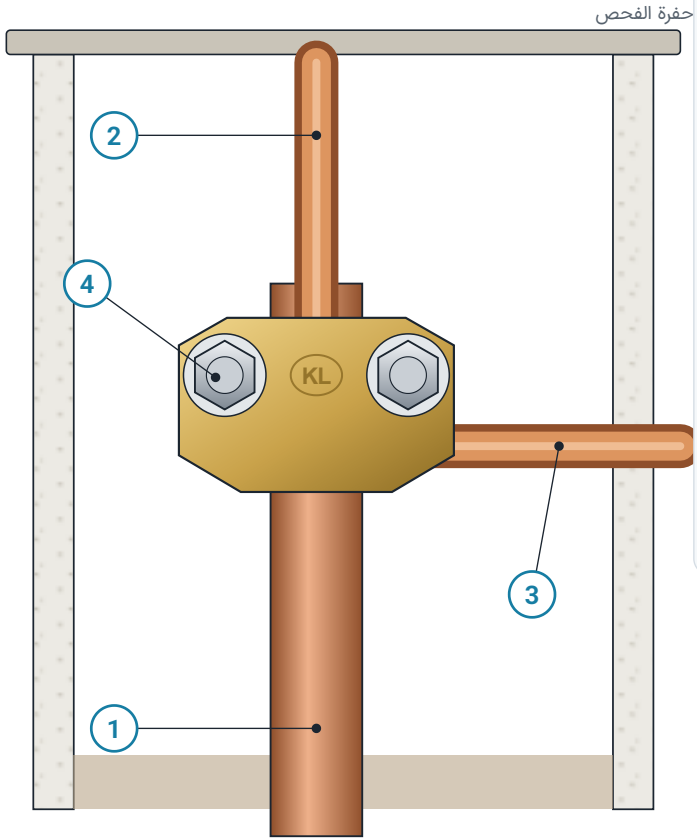

ب) موصل ممتد وتفرّع على حديد التسليح

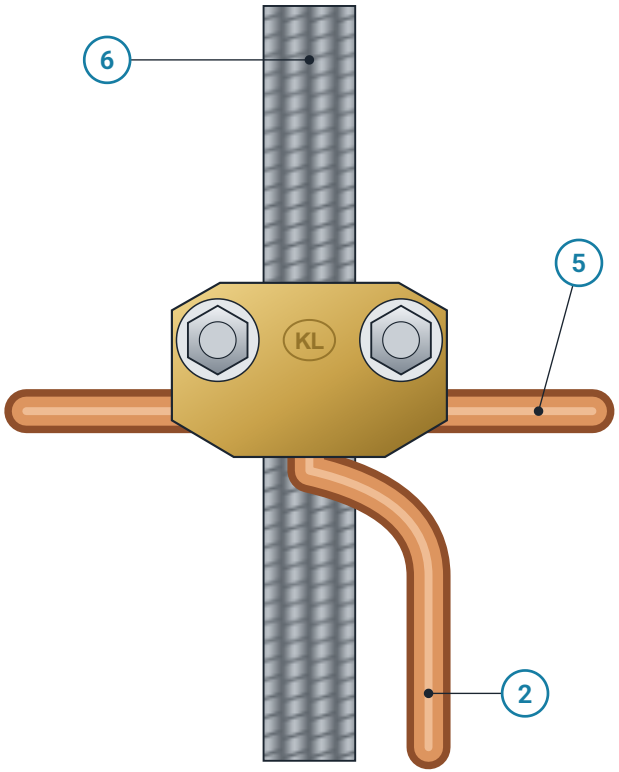

ملاحظات التنفيذ

1. يلتف مسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح، ويستقر الموصلان بين ثلاث صفائح من النحاس الأصفر، كلٌّ في طبقته.
2. في حفرة فحص التأريض (أ)، يمتد الموصل الهابط بمحاذاة قضيب التأريض وموصل حلقة التأريض متعامدًا عليه، ويتصلان بقضيب التأريض بمشبك واحد.
3. على حديد التسليح (ب)، يُربط موصل ممتد وتفرّع واحد بالقضيب بمشبك واحد.
4. اشدد الصواميل وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ ويمكن فتح الوصلة للفحص والقياس.
5. هذا المشبك مخصص للموصل النحاسي؛ نفّذ الوصلات المدفونة في التربة باللحام الحراري.

دليل الرموز

- 1 قضيب التأريض
- 2 الموصل الهابط / التفرّع
- 3 موصل حلقة التأريض
- 4 مشبك U من ثلاث قطع
- 5 الموصل الممتد
- 6 حديد التسليح

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852