
المخطط التنفيذي لمشبك U لتوصيل الشريط الرأسي بقضيب التأريض وحديد التسليح

UBDP 16 · UBDP 25 · UBDP 31 · UBDP 38 · UBDP 50


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

دون مقياس رسم

أ) موصل هابط من الشريط على قضيب التأريض، في حفرة الفحص

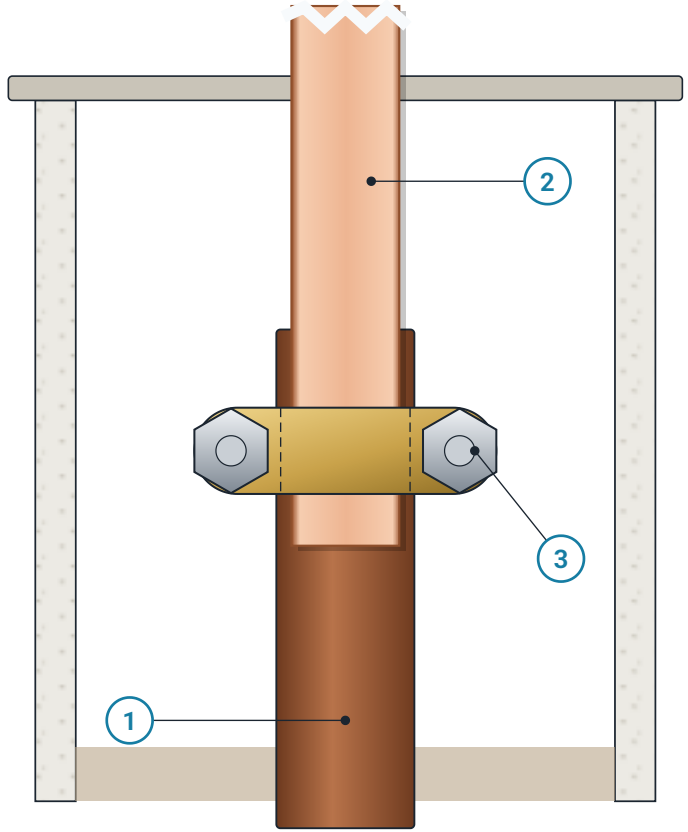

ب) شريط ربط على حديد تسليح العمود

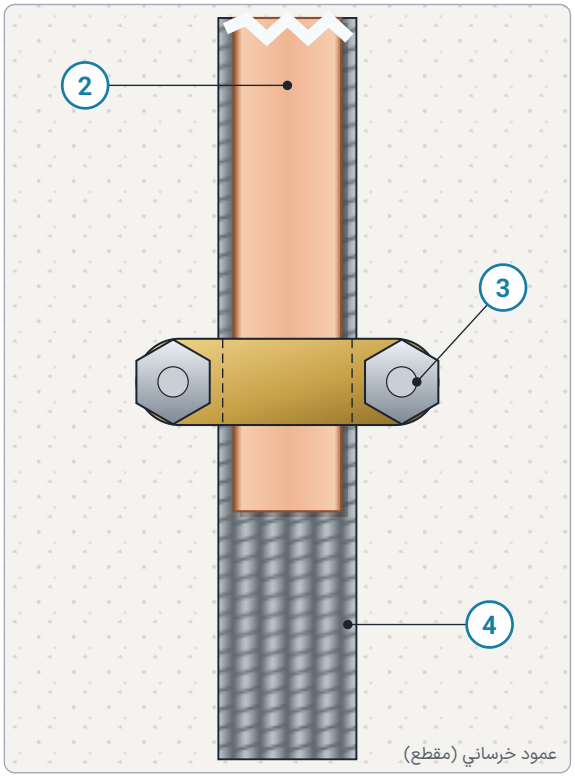

ملاحظات التنفيذ

1. يلتف مسمار U حول قضيب التأريض أو حديد التسليح، ويستقر الشريط رأسيًا وموازيًا له بين اللوحين النحاسيين.
2. يصل الموصل الهابط من الشريط (أ) إلى رأس قضيب التأريض داخل حفرة الفحص دون ثني ودون ثقب.
3. على حديد تسليح العمود (ب)، يُثبَّت شريط الربط قبل صب الخرسانة أو في نقطة يسهل الوصول إليها.
4. اشدد الصواميل وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ ويمكن فتح الوصلة للفحص والقياس.
5. هذا المشبك مخصص للشريط النحاسي؛ أما الوصلات التي تُدفن في التربة فنفّذها باللحام الحراري.

دليل الرموز

1. قضيب التأريض
2. الشريط النحاسي
3. مشبك U للشريط الرأسي
4. حديد التسليح

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852